

# LIGHT CUT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
ISTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX



NC 822544 - PAG.1

IP 40 A prova di penetrazione di sonda Ø 1 mm.  
Protected against solid objects with Ø 1mm  
Protégé contre corps solides avec Ø 1mm



$\nabla$  0÷20mm

Apparecchio di classe III  
Class III light fixture  
Appareil de classe III

- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle
- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio o sostituzione delle lampade, assicurarsi di aver tolto la tensione
- Prima di installare l'apparecchio controllare che all'interno del controsoffitto vi siano minimo 50 mm di distanza tra l'apparecchio ed eventuali pareti laterali. FIG.10
- L'apparecchio di illuminazione non deve in alcuna circostanza essere coperto con materiale isolante o similare. FIG.11
- L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato

- The safety of the light fixture is guaranteed only with the proper use of the following instructions; therefore it is necessary to keep them
- Before connecting to the mains, during lamps installation or replacement, make sure the current has been switched off.
- Before installing the light fixture, check that at the inside of the false ceiling you have a minimum distance of 50 mm between the light fixture and eventual walls. FIG.10
- Under no circumstance the light fixture should be covered with insulating materials. FIG.11
- The light fixture might have to be installed by skilled personnel.

- La sécurité de l'appareil est garantie seulement avec l'utilisation appropriée des instructions suivantes; pourtant il faut les conserver.
- Avant d'exécuter les connexions au réseau pendant l'installation ou le remplacement des ampoules il faut s'assurer d'avoir coupé le courant.
- Avant d'installer l'appareil, contrôler que dans l'intérieur du faux plafond il y ait une distance minimum de 50 mm. entre l'appareil et les éventuelles parois. FIG.10
- En aucune circonstance l'appareil doit être couvert avec des matériaux isolants. FIG.11
- L'installation peut demander l'aide de personnel qualifié.

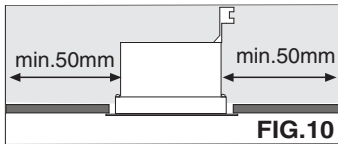

## MODULI LINEARI










- I
- Fare la cava d'incasso nel controsoffitto. FIG.1
  - Inserire nella cava le staffe di bloccaggio dell'apparecchio e posizionarle in base al disegno con sequenza 1-2-3 ecc. FIG.2a/b/c.
  - Inserire la canalina e fissarla alle staffe. FIG.3a/b/c.
  - Collegare l'apparecchio alla rete. FIG.4
  - Inserire a pressione lo schermo diffusore. FIG.5a/b

- GB
- Make the hole in the false ceiling. FIG.1
  - Insert the 3 fixing brackets in the hole and place them according to the drawing. FIG.2a/b/c.
  - Insert the rail and fix it to the brackets. FIG.3a/b/c.
  - Connect the fitting to the network. FIG.4
  - Pressure the diffuser screen. FIG.5a/b

- F
- Faire le trou dans le faux plafond. FIG.1
  - Insérer les 3 étriers de blocage dans le trou et les monter selon le dessin. FIG.2a/b/c.
  - Insérez le conduit et le fixer aux étriers. FIG.3a/b/c.
  - Connecter l'appareil au réseau. FIG.4
  - insérer à pression le diffuseur. FIG.5a/b

## DIMENSIONI CAVA

L= Lunghezza totale apparecchio meno -12mm  
X= 88mm

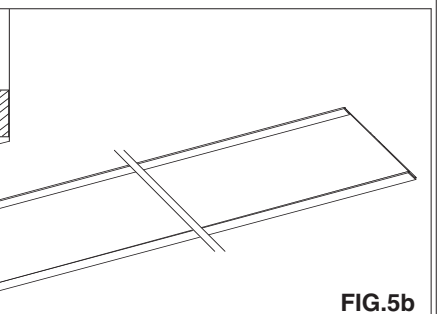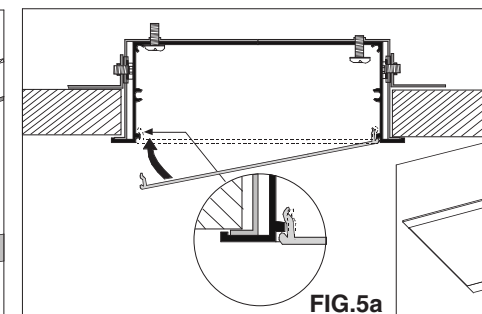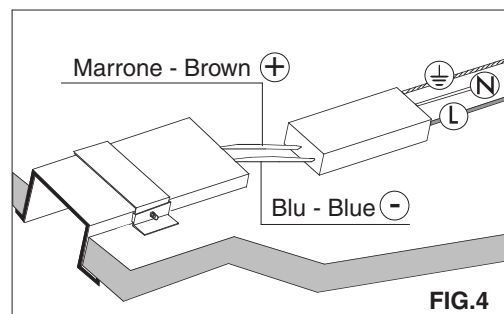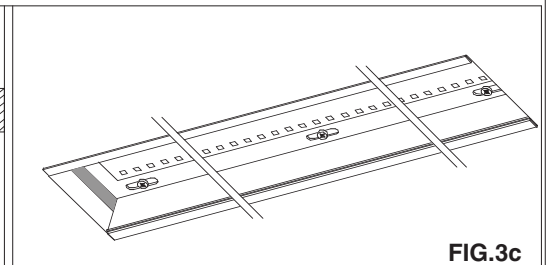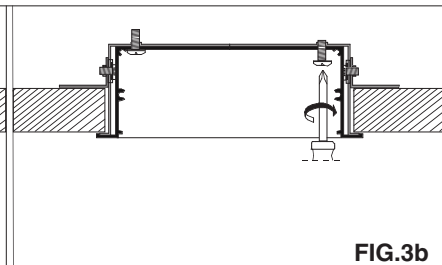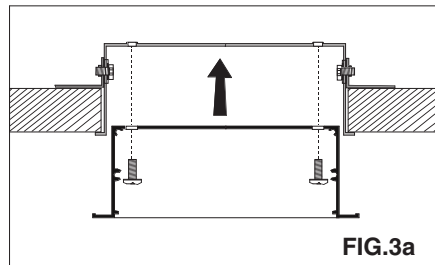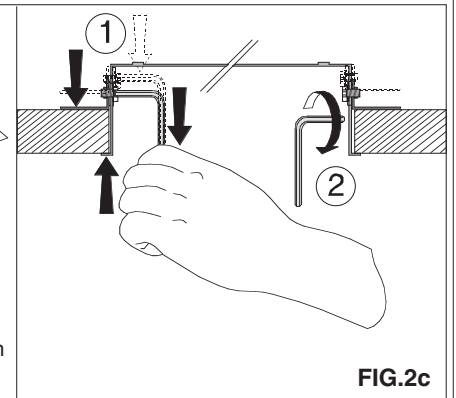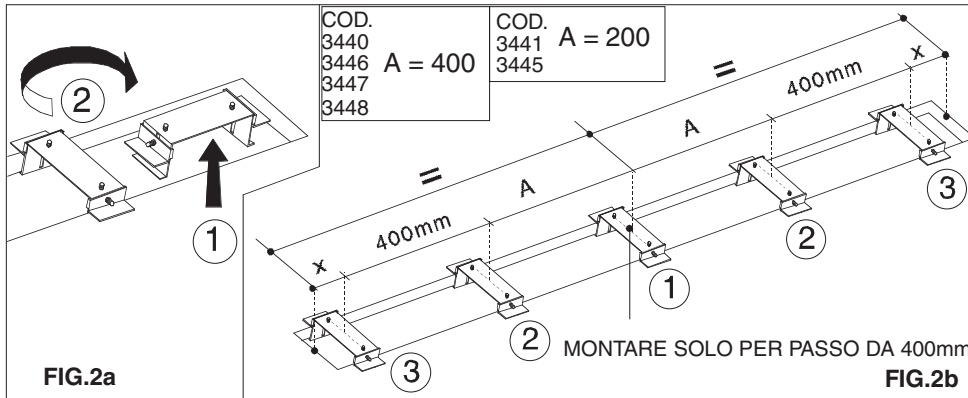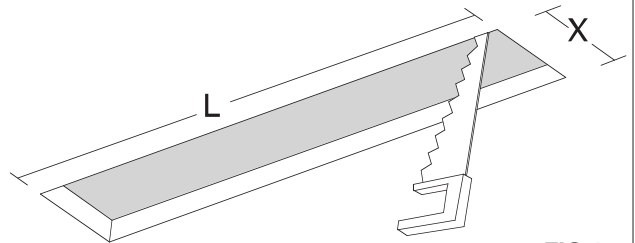

# LIGHT CUT sistema modulare

INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NC 822544 - PAG.2

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ISTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

### MODULI AD ANGOLO

- Inserire n°4 spine (B per lato),completamente nell'estruso corpo angolare.FIG.6
- Fissare il modulo angolare (L)al 1°modulo lineare (L1), con n°2 viti A.FIG.7
- Spostare con un cacciavite , le 4 spine fino a metà corsa, così da allineare i corpi L ed L1, fissati precedentemente.FIG.7
- Inserire i moduli L ed L1 precedentemente assemblati come da istruzioni di pag.1. PAG.2 -FIG.8
- Eseguire il cablaggio del modulo angolare ,rispettando le polarità (marrone +/ blu -) FIG.4
- Inserire il 2°modulo lineare L2 nel controsoffitto e procedere per il fissaggio con modulo L come per modulo L1. FIG.9
- Agganciare gli schermi frontali.

### DIMENSIONE CAVE

Le dimensioni delle cave saranno date dall'azienda a seconda della composizione del sistema

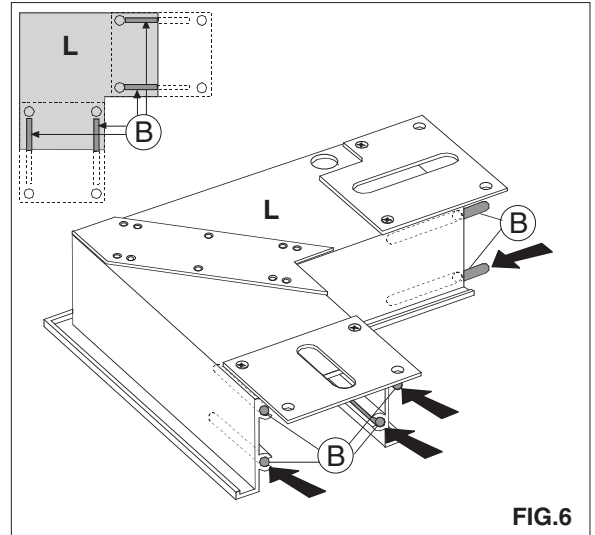


FIG.6

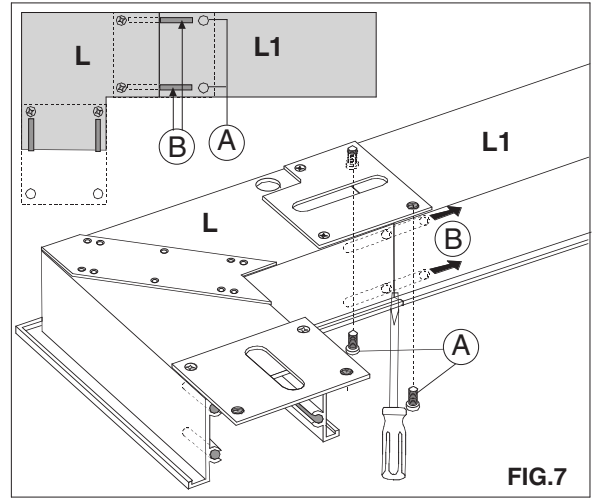


FIG.7

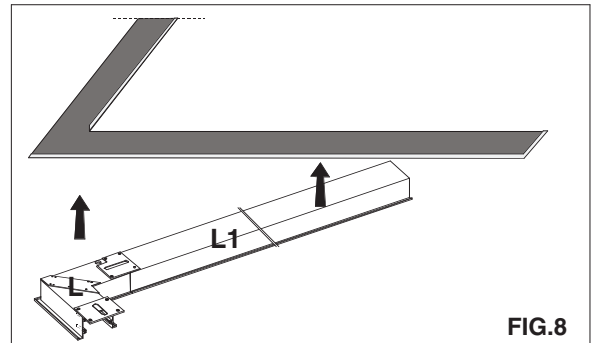


FIG.8

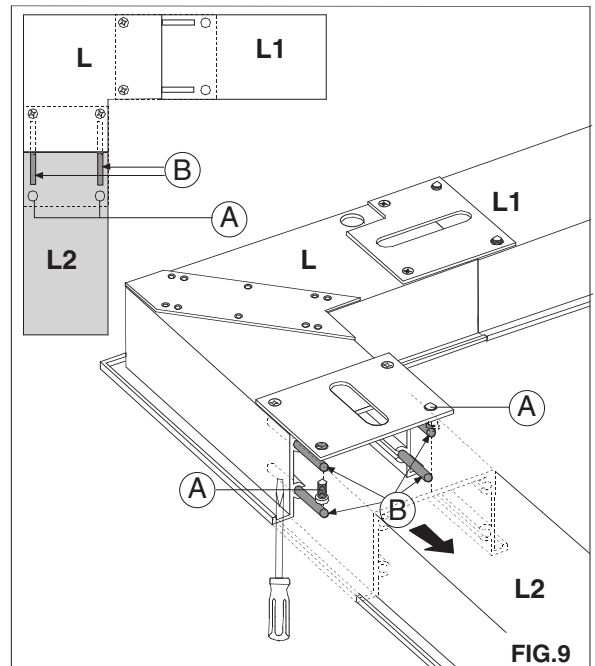


FIG.9